



Husindføring af rør

Tætning af præørsinføring (Metode 1):

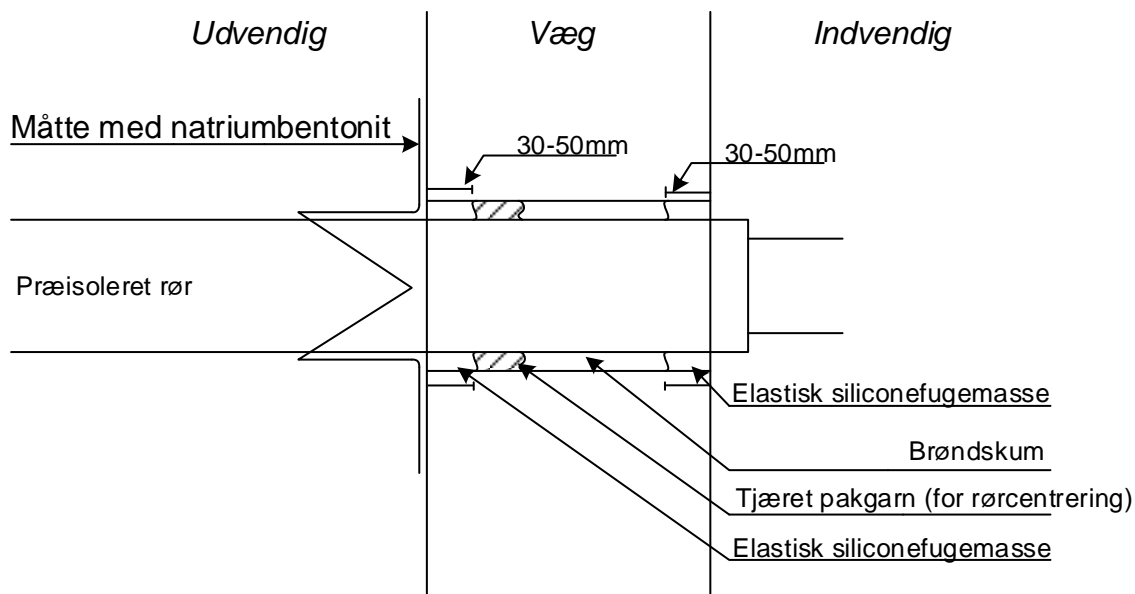

Tætning af præørsinføring (Metode 2):

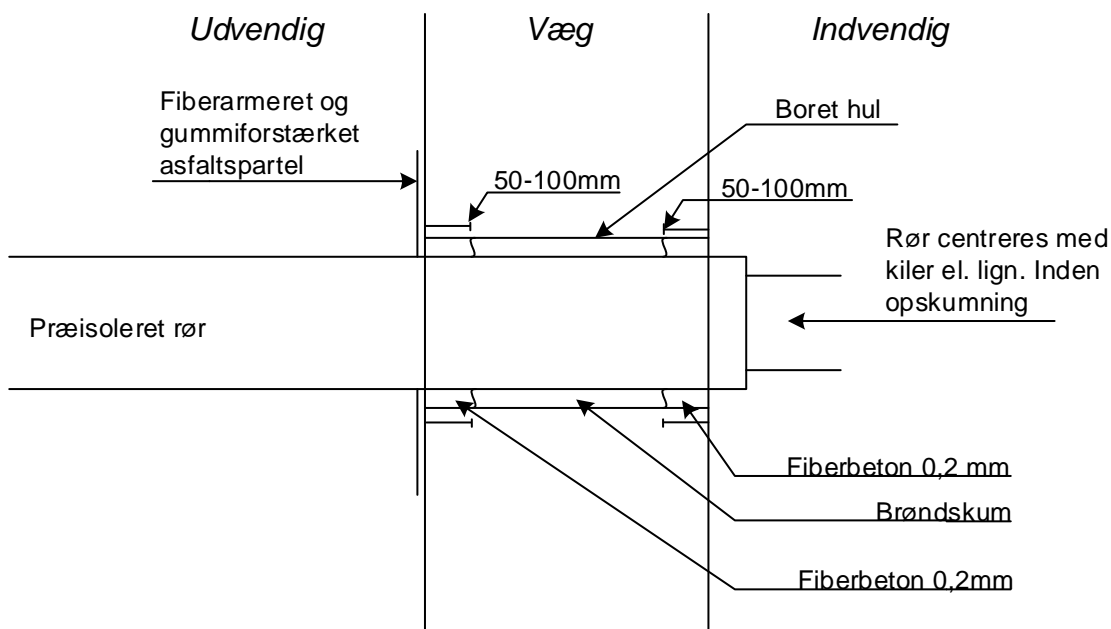

Kappedimension	77	90	110	125	140	160	200	225	250	280	355	450	500	560
Huldimension	110	130	150	165	180	200	240	265	290	320	395	490	540	600

i	05/12-2017/JMSC	Rettet til Udbud 2018
h	01/12-2013/JACZ	Rettet til Udbud 2013
g	25/11-2009/JACZ	Rettet til Udbud 2009
f	25/11-2007/GIJE	Rettet til Udbud 2007
REV.	DATO/GODK.	Rettelser
HOFOR Vedr. Fjernvarme 		Husindføring
Mål:		NR:
Dato/proj	Sign:	52-0740 i
01-09-96	PM	