

## FJERNVARME

## RØR OG SMEDEARBEJDER

## BILAG 13


## KONTROL AF LODNINGER

<b>Rev.</b>	<b>Revisionsdato</b>	<b>Emne (ændring)</b>
0	11.01.2018	Første udgivelse
1	01.06.2018	Indsat i korrekt template


# KRAVSPECIFIKATION

## Kontrol af lodninger


Kvaliteten af lodninger skal opfylde følgende krav:

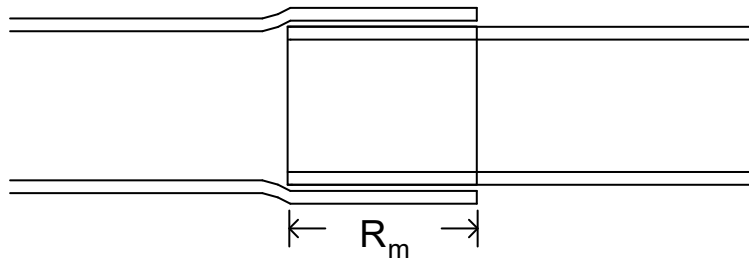

Indstiksgrad  $R_m \geq 5t$

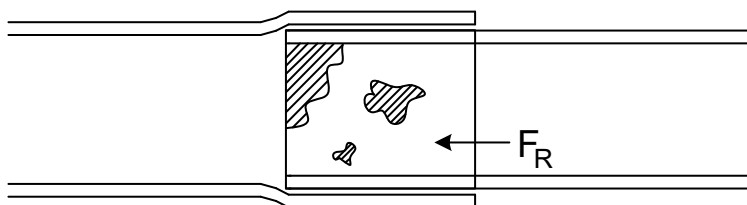

Fyldningsgrad  $F_R \geq 60\%$ .

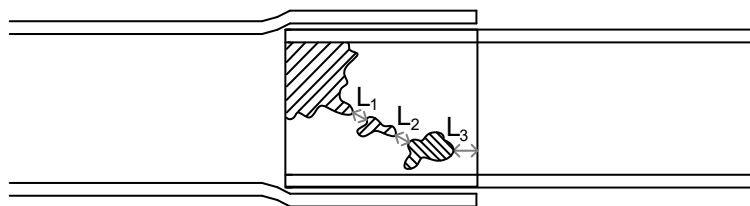

Kritisk vejlængde  $K_{\min} \geq 3t$   
 $K_{\min} = L_1 + L_2 + L_3$   
 Der kræves samtidig min 1 mm  
 fyldning på yderste kant ( $L_3$ ).