


# Principtegning: Graveprofiler for ledningsgrave til præisolerede fjernvarmerør


## A) Graveprofil, afstivet grav

Mindst 50 mm intakt, synlig fri banket inden retablering af sidste ubundne lag

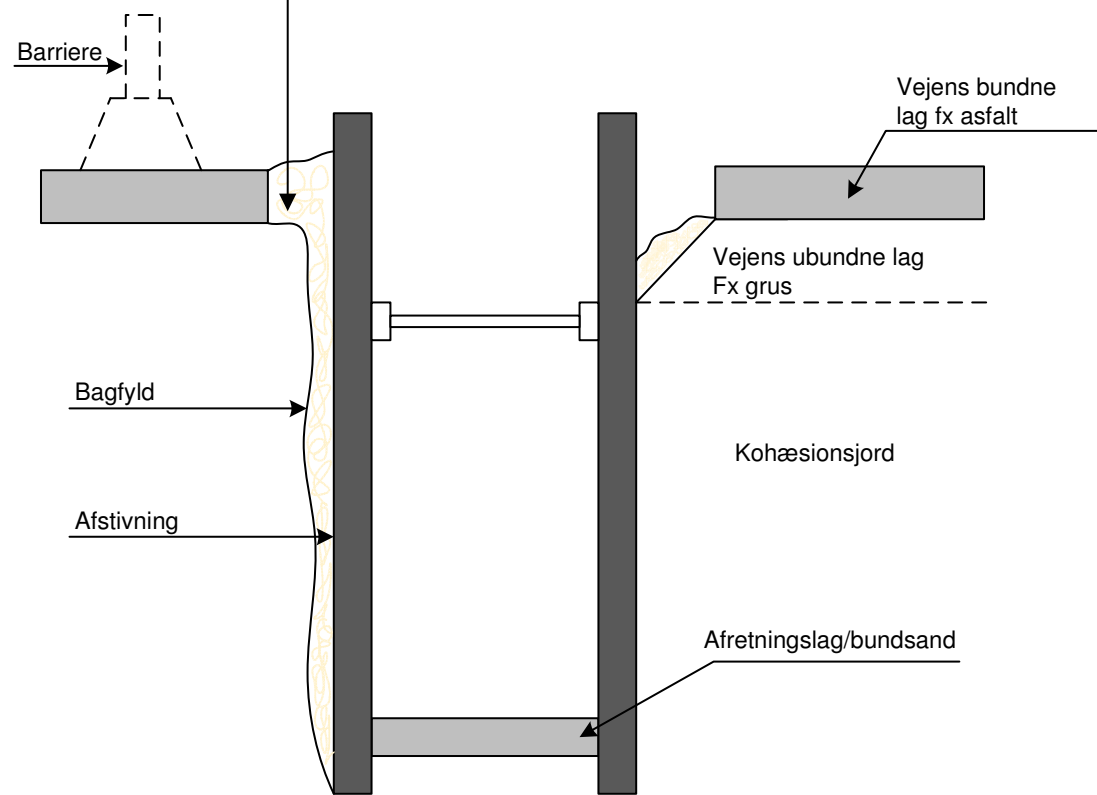


## B) Graveprofil, afstivet grav med ekstra spænd


Mindst 50 mm intakt, synlig fri banket inden retablering af sidste ubundne lag

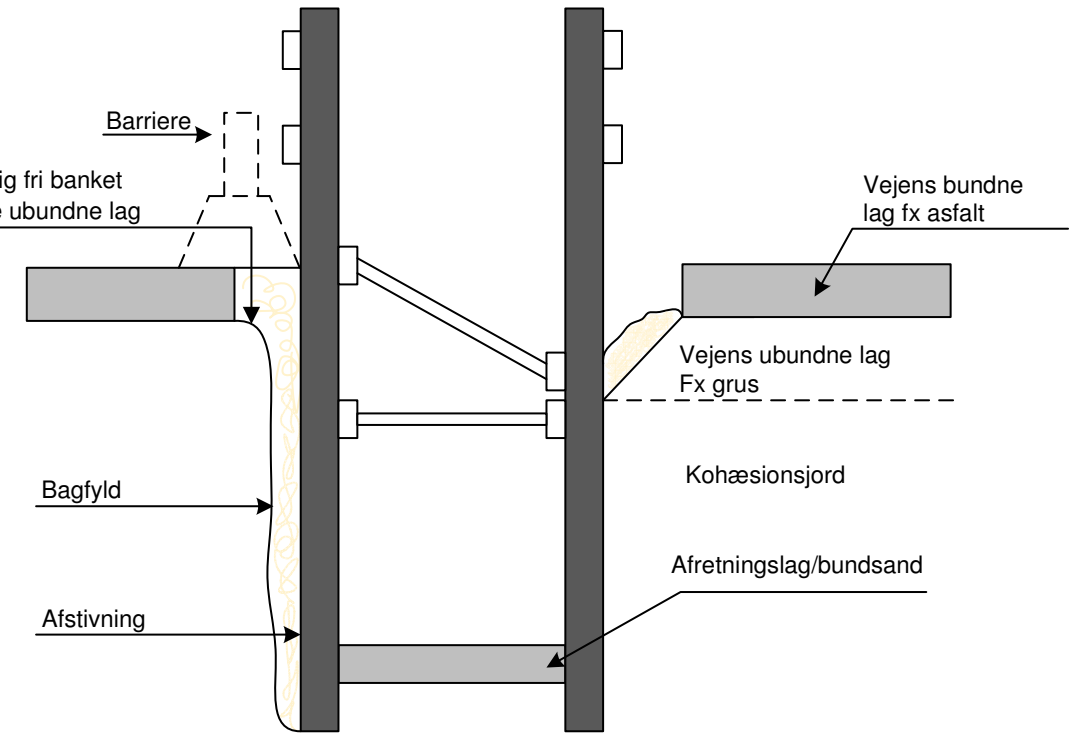

## C) Graveprofil, uafstivet grav

Mindst 50 mm intakt, synlig fri banket inden retablering af sidste ubundne lag

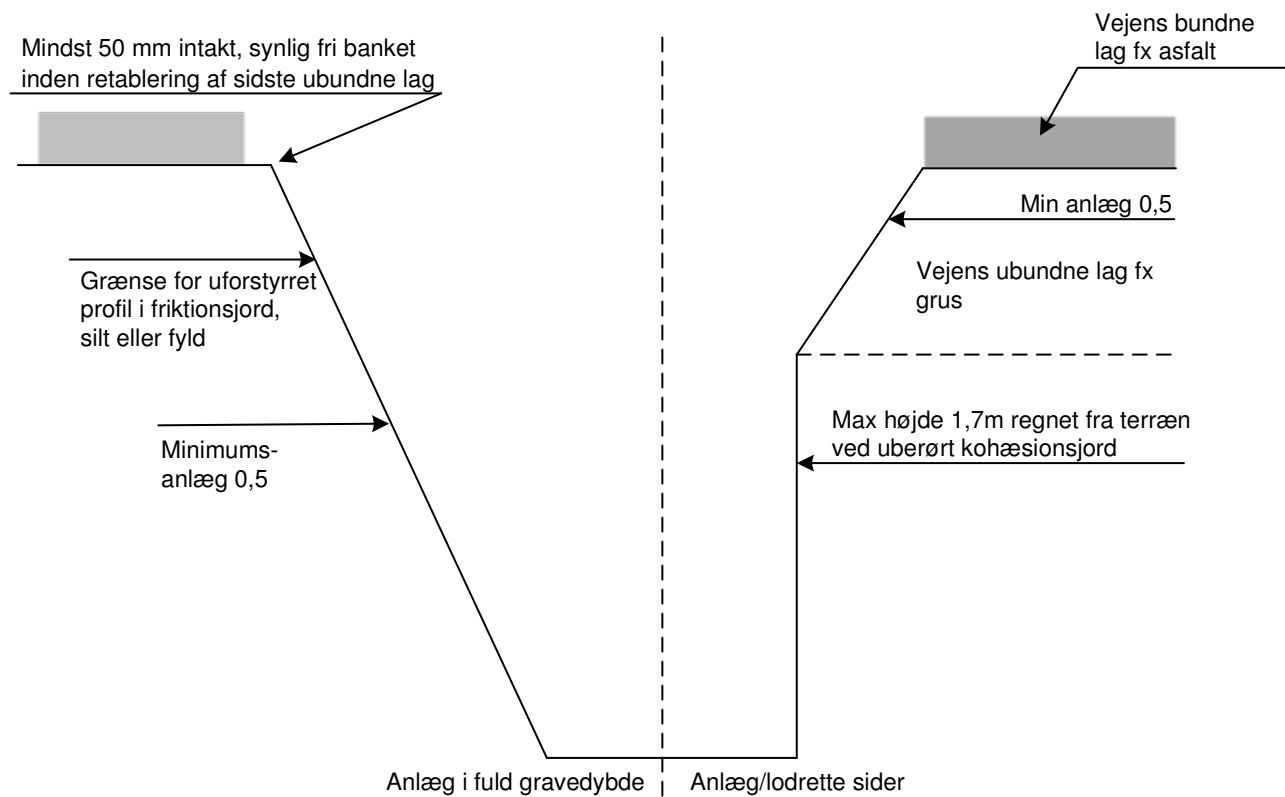

h	03/09-2020/MAGJ	Tekst ændret	
g	04/12-2017/JMSC	Rettet til udbud 2018	
f	01/12-2013/TOHA	Rettet til udbud 2013	
REV.	DATO/GODK.	Rettelser	
<b>HOFOR Fjernvarme</b> 		Principtegning: Graveprofiler for ledningsgrave til præisolerede fjernvarmerør	
		Mål:	NR:
		Dato/proj	Sign:
31-10-95	JACZ		